

40020

Central Central unit (for DIN rail mounting)

- Hasta 3 programas de audio FM (dependiendo del modelo de Central) y 1 de audio.
 - Vigilancia acústica de habitaciones (niñera).
 - Reloj de la instalación.
 - Grabador de mensajes (20 sg. máximo de grabación) si la instalación dispone de este servicio.
 - Control a distancia del equipo de sonido.
 - Timbre.
 - SOS (alerta de peligro en la instalación).
 - Portero automático (control, comunicación y apertura/cancelación).
 - Acabado: aluminio.
- Up to 3 FM programs and 1 stereo audio channel.
 - Acoustic surveillance (baby sitter).
 - Clock.
 - Message recorder (20 sec. maximum recording time) if the installation provides this service.
 - Sound system remote control.
 - Doorbell.
 - SOS.
 - Door entry phone: You can answer a call to the door entry phone from any room with a control unit.
 - Finish: aluminium.

IMPORTANTE:

Habilitar o deshabilitar los servicios en la Central afecta de forma global a la instalación.


IMPORTANT:

Enabling or disabling the services in the central unit affects the installation globally.



ELEMENTOS

ELEMENTS

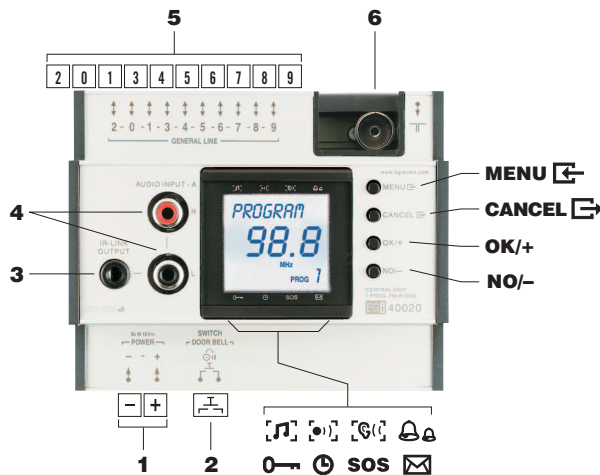

- MENU** Entrada a menús. MENU key.
- CANCEL** Salida de menús. MENU exit key.
- OK/+** Tecla OK/+. OK/+.
- NO/-** Tecla NO/-. NO/-.
- Función audio. Audio function.
- Función general. General function.
- Función escucha. Listen function.
- Carillón. Carillon.
- Mensajes. Messages.
- SOS** Alarma SOS. SOS.
- Reloj. Clock.
- Apertura portero automático. Door phone.

- 1** Conector alimentación. Power connector.
- 2** Conector timbre. Doorbell connector.
- 3** Salidas IR LINK para cápsula de infrarrojos. IR Link output.
- 4** Entrada de audio RCA. RCA audio input.
- 5** Línea general. General line.
- 6** Conector antena FM. FM antenna.

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL DATA

Datos técnicos	Technical data
Nº de programas	No. Programs
Nº de sintonizadores FM	No. FM tuners
Nº de entradas RCA	No. RCA inputs
Nº de memorias	Presets
Sensibilidad de entrada	Input sensitivity
BUS (línea general)	BUS (general line)
Visualizador	Display
Alimentación	Power supply
Consumo (máx.)	Consumption (max)
Impedancia de entrada	Input impedance
Alojamiento	Housing
Unidades de carril DIN	DIN rail modules
Dimensiones (mm)	Dimensions (mm)

40020
1
1
1
9
290 mVRMS @ 3 VRMS
10 conductores • 10 conductors
LCD
15 V=
70 mA
9 K Ω - 18 K Ω
Empotrable en caja EGi ref. V11F • EGi flush-mounting box of ref. V11F
6
105 x 85.5 x 65

40020


Central

Central unit (for DIN rail mounting)



ESQUEMA DE CONEXIÓN

CONNECTION DIAGRAM

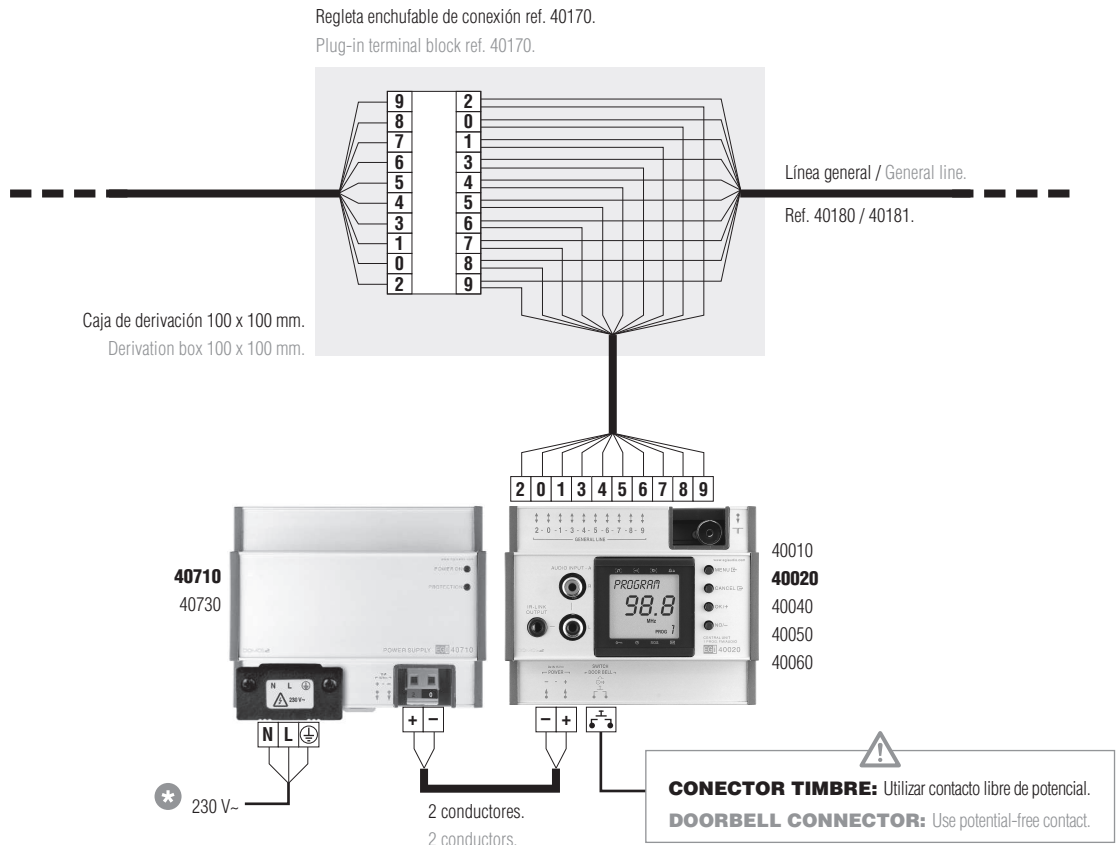

*** NOTA / NOTE:**
Instalar un dispositivo de corte y protección entre la red y la fuente de alimentación.
Install a cut-off and protection device between the house current and the power supply.

ENTRADA:
Conectar la línea de alimentación con toma de tierra en los bornes indicados, respetando sobre todo la posición del cable de tierra.

SALIDA:
Distinguir mediante colores o continuidad los cables + y - del conector de salida y respetar el código para la conexión de la fuente a la central o minicentral.

INPUT:
Connect the power supply line to the ground connection on the indicated terminals, observing mainly the ground wire position.

OUTPUT:
Use colours or continuity to distinguish + and - cables from the output connector and observe the code to connect the power supply to the central unit.

Respetar la polaridad de la conexión de alimentación y en la línea general de 10 conductores (colores). El conector del timbre se cablea mediante conductores directos desde el pulsador de la vivienda libres de potencial. No colocar en paralelo con el zumbador.

La conexión del LINK-IR se realiza mediante el cable 40110, insertando el conector jack 3.5mm en el conector del módulo, y fijando la cápsula de infrarrojos al receptor de infrarrojos del equipo musical. Cuando se conecta la fuente de audio mediante el conector RCA estéreo, ajustar el volumen de la fuente de forma que el VUMETER de la central se sitúe en 0 dB aproximadamente. Si la recepción FM no es correcta, conecte una antena de FM con una impedancia de 75 Ω en el conector indicado.

Observe polarity for the connection of the power supply and the 10-conductor general line (colours). Run potential-free direct conductors from the push button of the house to wire the doorbell connector. Do not put in parallel with the buzzer.

Use the 40110 cable to make the IR-LINK connection. Insert the 3.5 mm jack connector into the module connector and put the IR capsule on the audio source IR receiver. When an audio source is connected through the stereo RCA connector, adjust the volume of the source so that the central unit's VUMETER indicates approximately 0 dB. If the FM reception is not good, connect a 75 Ω FM antenna to the connector marked.